



MV200PP (722313222)

MV400PP (722313657)

MV500PP (722313540)


Lea y guarde este manual para futuras consultas



¡ADVERTENCIA! Lea el manual de instrucciones. Cuando este símbolo aparece en un producto, significa que debe leerse el manual de instrucciones.

Descripción

- 1 Parrilla delantera
- 2 Pestaña para manguera
- 3 Asa de transporte
- 4 Cable de alimentación
- 5 Interruptor

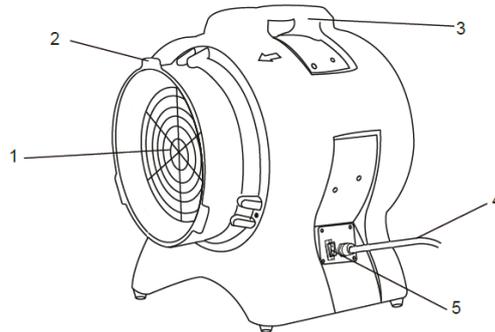


Especificaciones

- No haga funcionar este ventilador donde haya gases dañinos, explosivos o inflamables, vapores o sustancias peligrosas.
- Cuando utilice aparatos alimentados por la red, se deben seguir siempre precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales.
- No lo exponga a la lluvia o al rocío de agua. No sumerja este ventilador en agua o use en condiciones de humedad excesiva.
- ¡Esto no es un juguete! Mantener fuera del alcance de los niños. Este ventilador está destinado a ser utilizado por personas cualificadas.
- ¡Peligro de lesiones! Mantenga el pelo, la ropa suelta, los dedos y toda la parte del cuerpo lejos de la entrada y salida de aire.
- ¡Peligro de lesiones! No mueva el ventilador mientras esté funcionando.
- ¡Riesgo de shock eléctrico! Tome precauciones para evitar lesiones.
- Para evitar un peligro debido al rearme inadvertido de la desconexión térmica, este aparato no debe suministrarse a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, o conectarse a un circuito que está conectado y desconectado regularmente por la empresa de servicios públicos.
- Antes de operar el ventilador, asegúrese de saber cómo apagarlo en caso de emergencia.
- Antes de operar el ventilador, asegúrese de que no haya elementos que puedan ser sopladados por la corriente de aire. La distancia mínima del ventilador debe ser de 1 metro.
- Utilice siempre sólo la alimentación eléctrica (tensión y frecuencia) especificada en la placa del modelo del ventilador.
- Utilice siempre cable de extensión de 14 AWG o mejor.
- Siempre instale el ventilador de modo que no esté directamente expuesto al rocío, lluvia o goteo de agua.
- Asegúrese siempre de que todos los cables estén protegidos contra cortocircuitos y sobrecargas.
- Siempre revise los cables eléctricos para ver si están dañados y reemplácelos si es necesario antes de usar el ventilador.
- Siempre desconecte el ventilador de la fuente de alimentación cuando no esté en uso

- Nunca tire ni lleve el ventilador por el cable de alimentación
- Nunca bloquee la información o la salida de aire mientras esté en funcionamiento
- Nunca inserte ningún objeto a través del protector del ventilador
- Nunca utilice el ventilador con un dispositivo de conmutación externo como un temporizador
- No utilizar nunca para ventilar gases nocivos, explosivos, inflamables o volátiles, humos o sustancias.
- Si el ventilador está dañado, no lo use. El ventilador debe ser atendido por una persona calificada.

Funcionamiento

1. Retire el ventilador del embalaje. Asegúrese de que ningún material de embalaje bloquee la entrada de aire o la salida de aire.
2. Coloque el ventilador sobre una superficie nivelada.
3. Conecte la manguera (se vende por separado) usando la correa de sujeción (Fig. 1)
4. Conecte el ventilador a una toma de corriente a tierra con una potencia aprobada usando un cable de alimentación de 14 AWG o mejor.
5. Pulsar el interruptor de potencia en la posición "I" = "ON" (Fig. 2)

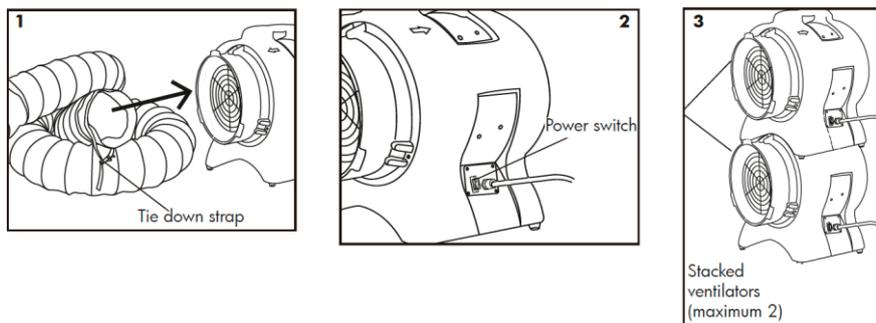

Ventilación y refrigeración

Este ventilador puede mover grandes cantidades de aire rápidamente para proporcionar ventilación y enfriamiento.

Control de la humedad

Este ventilador se puede utilizar para eliminar la humedad de un área.

Nota: Este ventilador no evitará la formación de moho o moho. Para evitar la formación de moho o moho, este ventilador debe ser utilizado al unísono con un deshumidificador.

Apilado

La carcasa está diseñada para apilar un ventilador encima de otro.

Asegúrese siempre de que el ventilador esté en terreno plano antes de apilarlo

Asegúrese siempre de que los ventiladores estén bien apilados y seguros antes de operar

Nunca apile más de dos (2) ventiladores en una sola pila



ADVERTENCIA! Nunca mueva el ventilador cuando esté funcionando

Mantenimiento



ATENCIÓN! Desconecte siempre la clavija de red antes de realizar trabajos de mantenimiento y reparación.

Inspección del sistema eléctrico

Revise regularmente el cable de electricidad para ver si hay daños. Retire la carcasa regularmente y compruebe el cableado interno de los conductores en blanco, los accesorios sueltos y la decoloración. Retire y repare los cables dañados si es necesario.

Entradas de aire

La suciedad y la suciedad que se ha acumulado en la entrada de aire deben eliminarse. Retire la pelusa, pelusa y polvo de la rueda del ventilador, el motor y las cubiertas laterales con un vacío o aire comprimido.

Limpieza

Limpie la carcasa con un detergente suave y agua. Restaure el brillo original con un limpiador de vinilo y un pulidor, p. utilizado para materiales sintéticos para vehículos.

Comprobación externa

Compruebe las piezas externas y asegúrese de que se han instalado correctamente. Busque ruidos extraños.

El motor y el cableado deben permanecer secos

El ventilador no se puede limpiar con una manguera de agua o un dispositivo de lavado presurizado para evitar que los componentes eléctricos se dañen. Si los componentes eléctricos todavía se mojan, deben secarse inmediatamente.


Solución de problemas



ADVERTENCIA

Todos los trabajos de mantenimiento enumerados a continuación deben llevarse a cabo sin corriente, es decir, con el tapón extraído.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
El motor no funciona	No hay fuente de alimentación	Conectar el dispositivo, comprobar el fusible
	Interruptor no activado	Trun en el interruptor
	Rueda del ventilador bloqueada	Eliminar la razón del bloqueo
	Entrada o salida de aire bloqueada	Apague la máquina y déjela enfriar, retire el bloqueo
	Interruptor interrumpido	Vuelva a colocar el interruptor
	Cableado suelto	Revise el cableado y apriete según el requisito
El motor funciona pero la rueda da vuelta irregular o golpea los lados	Un fuerte impacto ha doblado la suspensión del motor para que la rueda se pegue	Desmontar el motor de la carcasa, luego reemplazar o reparar la suspensión del motor doblada
	Un fuerte impacto ha dejado que el motor se deslice fuera de la suspensión para que la rueda se atasque	Desmonte el motor de la carcasa y colóquelo correctamente en la suspensión
El dispositivo vibra excesivamente	Colección de suciedad en la rueda	Limpie la rueda del ventilador
	Desequilibrio de la rueda del ventilador	Equilibre o reemplace la rueda del ventilador
	Rueda del ventilador doblada	Cambiar la rueda del ventilador
	Eje del motor doblado	Cambiar el motor

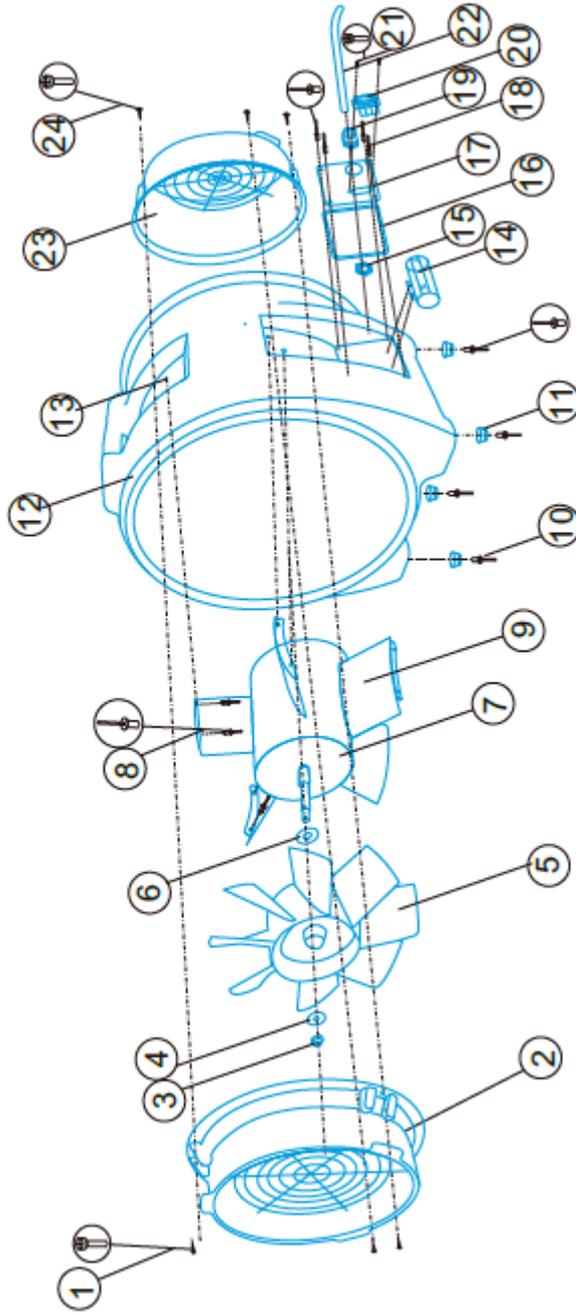

Typhoon Blower

ref#	description	qty
1	screw	3
2	wire grills	1
3	nut	1
4	flat washer	1
5	fan blade	1
6	blade backing washer	1
7	AC motor	1
8	Rivet	10

ref#	description	qty
9	vane motor mount	5
10	Rivet	4
11	rubber foot	4
12	12" shell	1
13	Rivet hole	10
14	Capacitor	1
15	nut,hex	1
16	gasket,switch plate	1

ref#	description	qty
17	switch plate	1
18	Rivet	4
19	strain relief-1q tight	1
20	on/off rocker switch,bk	1
21	screw	2
22	power cord	1
23	wire grills	1
24	screw	3

Declaración de Conformidad CE
Declaration of Conformity EC

El abajo firmante declara en nombre de la empresa
The undersigned declares on behalf of

ASLAK, S.L. Salvador Gil i Vernet, 5 08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona) - Spain

que el ventilador de la marca
that the ventilator of the brand



Modelo(s)
Type(S)

MV200PP (722313222)
MV400PP (722313657)

Referencia del informe de prueba
Test report reference
21201305464

Cumple con las directivas de la UE
Relevant EU directives

2014/35/EU
EN 60335-1:2010
EN60335-2:2003+AQ1:2004+A2:2009

Cumple con las disposiciones de la mencionada directiva,
incluidas las enmiendas vigentes en el momento de la presente declaración.



David Sala Olivares
Director General

Declaración de Conformidad CE
Declaration of Conformity EC

El abajo firmante declara en nombre de la empresa
The undersigned declares on behalf of

ASLAK, S.L. Salvador Gil i Vernet, 5 08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona) - Spain

que el ventilador de la marca
that the ventilator of the brand



Modelo(s)
Type(S)

MV500PP (722313540)

Referencia del informe de prueba
Test report reference

21201305464

SHEM160400226801

Cumple con las directivas de la UE
Relevant EU directives

2014/35/EU

EN 60335-1:2010

EN60335-2-80:2003+AQ1:2004+A2:2009

2014/30/EU

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:2005

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Cumple con las disposiciones de la mencionada directiva,
incluidas las enmiendas vigentes en el momento de la presente declaración.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'David Sala Olivares', written over a circular stamp or seal.

David Sala Olivares
Director General