

Si consiglia di leggere con attenzione e conservare le presenti istruzioni. Leggere con attenzione prima di tentare di assemblare, installare, mettere in funzione o eseguire la manutenzione del prodotto descritto.

Per proteggere la propria persona e gli altri, osservare tutte le istruzioni di sicurezza. Il mancato rispetto delle istruzioni potrebbe causare lesioni personali o danni alla proprietà. Conservare le istruzioni per future consultazioni.

Condizionatori Mobili

Descrizione

I condizionatori mobili STAR COOLER sono caratterizzati dal raffreddamento spot per grandi spazi dove il raffreddamento dell'intera area non è fattibile. Un apposito termostato per il raffreddamento spot aziona l'unità in questo impiego. Questi condizionatori possono essere utilizzati anche in spazi più piccoli per il raffreddamento delle stanze. Un pannello comandi ne rende facile l'utilizzo e comprende una funzione di autodiagnostica e un display che indica le modalità di funzionamento, la temperatura ambiente, quella impostata e le anomalie. Qualora si verifichi un malfunzionamento, l'anomalia viene visualizzata sul display. Sono dotati di ruote girevoli per facilitarne la mobilità. L'impiego è idoneo in: fabbrica o luogo di lavoro, cucina industriale, stanza dei computer, raffreddamento di emergenza, evento all'aperto, ecc..



SC25000
Figure 1

Disimballaggio

Una volta disimballata l'unità, verificare che non siano stati causati danni durante il trasporto. Verificare che non ci siano parti allentate, mancanti o danneggiate.

Caratteristiche tecniche

Modello	Capacità di raffreddamento	Refrigerante	Alimentazione	Corrente nominale A	Consumo di energia Watt
SC25000	25.000 BTU (7.3Kw)	R410A (1.18kg)	230V, monofase 50hz	12,6 A	2,9 KW
Modello	Profondità/ Larghezza/ Altezza/ Peso	Velocità del ventilatore	Flusso d'aria (elevato/basso)	Livello di rumore a 3 m (elevato/basso)	Intervallo operativo
SC25000	561 / 747 / 1202 (mm) / 96 kg	2	650 / 580 CFM	Inferiore a 50 dBA	18~45°C

“Istruzioni originali”

Informazioni generali di sicurezza

Si consiglia di leggere con attenzione il presente manuale di istruzioni per un corretto uso ed installazione. Si consiglia di leggere tutte le indicazioni di sicurezza.

1. Trasportare e immagazzinare l'unità solo in posizione verticale. Lasciare l'unità in posizione verticale per almeno 3 ore prima del primo utilizzo.

2. Posizionare sempre l'unità su una superficie liscia e piana.

3. Assicurarsi che l'unità sia collegata a una messa a terra con potenza nominale/capacità corrette.

4. L'unità raffredderà quando la temperatura ambiente sarà compresa fra 18°C (64°F) ~ 45°C (113°F), a seconda delle impostazioni del termostato.

5. NON utilizzare questa unità per funzioni diverse da quelle descritte nel presente manuale.

6. NON inclinare l'unità.

7. NON coprire od ostruire le griglie d'ingresso o di uscita dell'unità.

8. NON utilizzare l'unità in spazi esposti a pioggia o acqua.

9. Non scollegare MAI l'unità mentre è in funzione.

▲ AVVERTENZA: **NON utilizzare l'unità in ambienti umidi, quali una lavanderia, per prevenire il rischio di shock elettrico.**

10. NON depositare oggetti estranei sull'unità.

11. NON azionare l'unità con le mani umide o bagnate.

12. NON lasciare che sostanze chimiche entrino in contatto con l'unità.

13. NON mettere in funzione l'unità in presenza di sostanze infiammabili o vapori, quali alcool, pesticidi, benzina, ecc..

▲ AVVERTENZA: **NON mettere in funzione l'unità in ambienti a rischio di esplosione o combustione.**

14. NON utilizzare la spina per accendere o arrestare l'unità. Utilizzare sempre il pannello comandi per attivare e arrestare l'unità.

15. Spegner sempre l'unità quando non è in uso e scollegare la spina della corrente dalla presa elettrica.

16. Spegner sempre l'unità e scollegare la spina dell'alimentazione dalla presa elettrica prima di procedere alla pulizia, alla movimentazione o alla manutenzione.

17. EVITARE l'impiego di adattatori o prolunghie. Qualora fosse necessario utilizzare una prolunga o un adattatore per mettere in funzione l'unità, assicurarsi che la loro potenza nominale sia appropriata per l'impiego. Consultare un elettricista qualificato locale ed esaminare i codici elettrici locali per assicurare la corretta messa a punto. Qualsiasi prolunga utilizzata con questo apparecchio deve essere idonea a una potenza nominale minima di 13A, 230V.

18. NON scollegare l'unità tirando il cavo di alimentazione. Tenere lontano il cavo di alimentazione da fonti di calore e srotolarlo sempre completamente per evitare il surriscaldamento. Qualora il cavo di alimentazione si danneggi, deve essere sostituito da un addetto all'assistenza qualificato, da un elettricista qualificato o da una persona con qualifica simile, onde evitare rischi e pericoli di shock elettrici.

▲ AVVERTENZA:

NON mettere in funzione un'unità con il cavo di alimentazione danneggiato.

19. Utilizzare sempre i filtri con il prodotto. Qualora i filtri siano rimossi per la pulizia, assicurarsi sempre che l'unità sia arrestata e scollegata dalla presa elettrica.

20. Pulire regolarmente i filtri per mantenerli efficienti. Se i filtri non sono puliti regolarmente, la prestazione di rendimento e di efficienza dell'unità si ridurranno e aumenterà il consumo di energia.

21. NON mettere in funzione l'unità con un cavo di alimentazione o una spina danneggiati, dopo un malfunzionamento, dopo che è stata fatta cadere o è stata danneggiata.

22. Utilizzare solo in posizione verticale su una superficie piana e liscia. L'unità deve essere posizionata ad almeno 24 pollici (60 cm) dall'oggetto più vicino, in qualsiasi direzione,

23. Arrestare immediatamente il funzionamento nel caso in cui sia percepito un rumore o un odore anomalo. Contattare un centro di assistenza in loco.

24. È vietato l'uso dell'apparecchio ai bambini ed alle persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o per mancanza di esperienza e conoscenza, salvo che siano sotto supervisione o siano state date loro istruzioni.

25. Sorvegliare i bambini affinché non giochino con l'apparecchio.

26. L'apparecchio deve essere installato in conformità con la normativa nazionale di cablaggio.

27. Se il cavo fornito è danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante, dall'addetto all'assistenza clienti preposto o da persone con qualifica simile, onde eliminare pericoli.

28. Questo apparecchio è destinato all'uso da parte di utenti esperti o qualificati in officine, nell'industria leggera e nelle fattorie o ad uso commerciale da persone comuni.

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI

GRUPPO(SC25000) COMPONENTI

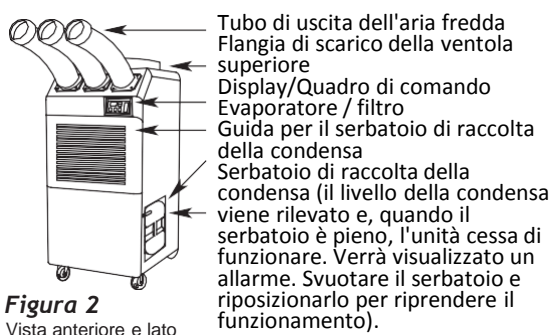


Figura 2
Vista anteriore e lato destro

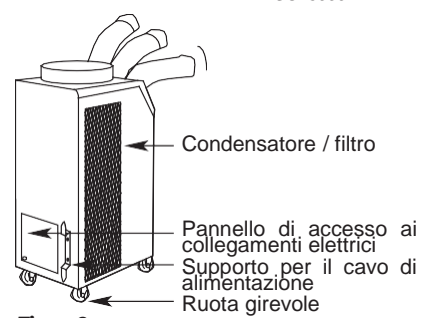


Figura 3
Vista posteriore e lato sinistro

SUPPORTO PER IL CAVO DI ALIMENTAZIONE

1. Estrarre il supporto per il cavo dalla scatola degli accessori.
2. Posizionare il supporto per il cavo sul lato posteriore del condizionatore.
3. Servirsi delle viti (in dotazione con il supporto, nella scatola degli accessori) per applicare il supporto sul condizionatore come indicato nella Figura 10.

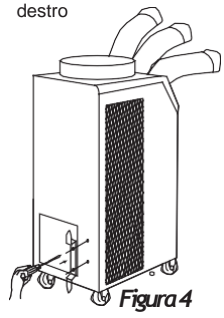


Figura 4

FLANGIA DI SCARICO VENTOLA SUPERIORE

1. Estrarre dall'imballaggio la flangia di scarico per la ventola superiore.
2. Posizionare la flangia di scarico per la ventola superiore sulla parte superiore del condizionatore.
3. Servirsi delle viti (in dotazione con la flangia di scarico nella scatola degli accessori) per applicare la flangia di scarico sul condizionatore come indicato nella Figura 5.


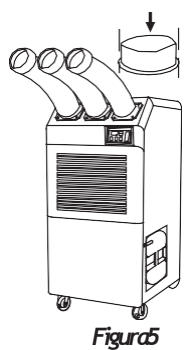


Figura 5

CONDOTTO DI SCARICO/CONDOTTO DI ALIMENTAZIONE DELL'ARIA

1. Estrarre il/i tubo/i per l'uscita dell'aria fredda dall'imballaggio.
2. Posizionare il/i tubo/i per l'uscita dell'aria fredda sulla parte superiore anteriore del condizionatore.
3. Servirsi delle viti (in dotazione nella scatola con il/i tubo/i per l'uscita dell'aria fredda) per applicare il/i tubo/i per l'uscita dell'aria fredda sul condizionatore come indicato nella Figura 6.



ADATTATORE PER L'ARIA AMBIENTE (Optional)

È possibile acquistare separatamente un adattatore per l'aria ambiente. L'adattatore per l'aria ambiente va alloggiato sul condensatore per incanalare l'aria del condensatore verso l'unità e migliorare l'efficienza di raffreddamento.

1. Rimuovere il Filtro ("A")
2. Verificare che il Filtro ("C") sia inserito adeguatamente nella presa dell'aria calda ("B")
3. Installare "B", assemblato a "C", utilizzando il cacciavite e i bulloni in dotazione (6EA) come nella Figura 7




Figura 7

Installazione

AVVERTENZE RELATIVE ALLA CORRETTA UBICAZIONE PER L'INSTALLAZIONE

- ▲ AVVERTENZA:** Non utilizzare l'unità in ambienti a rischio di esplosione o in aree dove si possono verificare fughe di gas infiammabili.
- ▲ AVVERTENZA:** NON utilizzare l'unità in spazi esposti a pioggia o acqua.
- ▲ AVVERTENZA:** NON utilizzare l'unità in un'atmosfera corrosiva.
- ▲ AVVERTENZA:** NON Utilizzare l'unità con temperature ambiente inferiori a 18 °C(64 °F) o superiori a 45 °C(113 °F)
- ▲ AVVERTENZA:** NON installare l'unità su una superficie non livellata o inclinata. L'unità può rotolare o rovesciarsi anche se le ruote girevoli si trovano in posizione di blocco.

MOVIMENTAZIONE DELL'UNITÀ

Sbloccare le ruote girevoli e spingere l'unità verso una superficie liscia e piana, utilizzando le maniglie laterali e mettere il fermo delle ruote in posizione di blocco.

ALLACCIAMENTO DELL'UNITÀ

Verificare che non sia presente polvere/sporco sui poli e sulla superficie della spina del cavo di alimentazione. In caso di presenza di polvere e/o sporco, pulire con un panno asciutto e pulito.

Verificare che non siano presenti danni o giochi eccessivi del cavo di alimentazione, della spina e dei poli.

Nel caso in cui venissero riscontrati danni o giochi eccessivi, contattare un tecnico qualificato per la riparazione o un elettricista qualificato per la sostituzione o la riparazione del cavo di alimentazione, della spina o dei poli.

▲ AVVERTENZA: *AVVERTENZA: Qualora il cavo di alimentazione o la spina siano danneggiati, la riparazione dovrebbe essere eseguita da elettricisti qualificati.*

▲ AVVERTENZA: *AVVERTENZA: NON collegare / scollegare il cavo di alimentazione o tentare di attivare i tasti con le mani umide, perché potrebbe provocare uno shock elettrico.*

NOTA: Assicurarsi che la presa CA sia sgombra da sporco, polvere, olio, acqua o qualsiasi altro corpo estraneo.

Funzionamento PANNELLO COMANDI

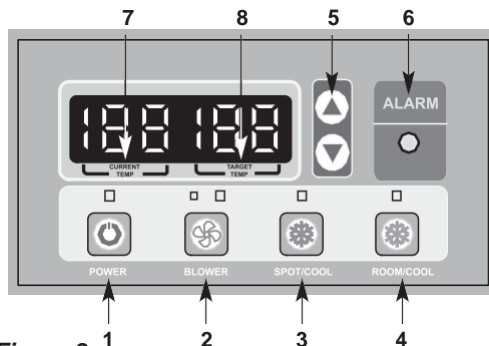


Figura 8

1. TASTO ACCENSIONE (POWER): Attiva l'unità quando viene premuto. (la ventola parte a bassa velocità). Se viene premuto il tasto Power (accensione) durante il funzionamento, l'unità si arresta.

2. TASTO DIFFUSORE (BLOWER): Quando premuto, modifica la velocità della ventola da bassa (Low) a elevata (High).

3. TASTO SPOT/COOL (Raffreddamento Spot): 5 secondi dopo che è stato premuto, attiva il compressore e inizia a produrre aria fredda. Regola la temperatura in base alla temperatura dell'aria fredda in uscita.

4. TASTO ROOM/COOL (Raffreddamento ambiente): 5 secondi dopo che è stato premuto, attiva il compressore e inizia a produrre aria fredda. Regola la temperatura in base alla temperatura dell'aria ambiente in entrata.

5. TASTI DI IMPOSTAZIONE TEMP. (SET TEMP): Modifica il valore della temperatura target/dei dati di +/- 1. Quando premuto in continuazione, modifica il valore dei dati di +/- 10. Premere i tasti SET TEMP (Impostazione Temp.) per impostare la temperatura. Il tasto superiore serve ad aumentare la temperatura e il tasto inferiore serve ad abbassarla.

6. ALLARME: L'indicatore di allarme si illumina (lampeggia) e segnala un funzionamento anomalo del sistema. In caso di allarme, il compressore si arresta. Il funzionamento del sistema si arresta quando la spia ALARM (allarme) si attiva (lampeggia) per oltre 3 minuti.

7. TEMP. ATTUALE Visualizza sul display la temperatura ambiente attuale in gradi Celsius. (solo nella modalità Room Cool (Raffreddamento ambiente)). Modalità SPOT/COOL (Raffreddamento Spot) – Visualizza la temperatura (dell'aria fredda) in uscita durante i normali funzionamenti. Per passare da °C a °F, premere contemporaneamente i tasti SPOT/COOL (Raffreddamento Spot) e ROOM/COOL (Raffreddamento ambiente) per 2 secondi. F lampeggerà 2 volte e il dato cambierà in °F. I codici ALARM lampeggiano e vengono visualizzati quando si verifica un funzionamento anomalo.

8. TEMPERATURA IMPOSTATA: visualizza la temperatura impostata dell'unità per la sola modalità ROOM/COOL (Raffreddamento ambiente).

TIMER DI ARRESTO: Premendo contemporaneamente il tasto BLOWER (Diffusore) e SPOT/COOL (Raffreddamento Spot) per 1 secondo, si inserisce la modalità Timer Setting (Impostazione Timer). Premere i tasti UP/DOWN (Su/Giù) per impostare il timer, fino a quando indicherà il dato che si vuole impostare. Dopo 5 secondi, il dato sarà memorizzato e il compressore si arresterà dopo il tempo impostato.

RIAVVIO AUTOMATICO: Se l'unità si spegne a causa di un'interruzione della corrente, l'unità riprenderà a funzionare automaticamente al ripristino della corrente.

Manutenzione

PULIZIA FILTRI (Vedasi Figure 9 e 10)

Nell'unità sono presenti due filtri. Il filtro dell'evaporatore si trova nella parte anteriore dell'unità. Il filtro del condensatore si trova a lato dell'unità.


1. Allentare i 2 bulloni della protezione del filtro frontale.
2. Far scorrere il filtro verso l'alto e rimuovere la polvere dal filtro con un aspirapolvere.
3. Qualora il filtro fosse considerevolmente coperto da polvere e sporco, utilizzare acqua calda e sapone delicato o un detergente neutro per lavarlo. Non utilizzare altri prodotti chimici per la pulizia del filtro, in quanto potrebbero danneggiarlo.
4. Fare asciugare il filtro all'ombra prima di riposizionarlo. Non mettere in funzione l'unità senza aver installato il filtro e aver chiuso la protezione.
5. Riposizionare il filtro pulito e chiudere la protezione.
6. Per pulire il filtro del condensatore, sollevare leggermente il filtro dalla barra centrale e rimuoverlo dopo averlo inclinato dalla base verso l'esterno.
7. Seguire la stessa procedura come sopra indicato (3 – 5) per la pulizia.
8. Per sostituire il filtro del condensatore, collocare la parte superiore del filtro sulla guida e sollevarlo fino a quando non si libera dall'alloggiamento. Spingere quindi la base del filtro nella guida e farlo cadere delicatamente nella guida.

NOTA: Per un raffreddamento efficiente, pulire il filtro almeno ogni 2 settimane.



- Allentare i 2 bulloni della protezione frontale del filtro.
- Far scorrere il filtro verso l'alto e rimuovere la polvere dal filtro con un aspirapolvere.

Figure 9 – Removing Filters



- Rimuovere la polvere dal filtro con un accessorio idoneo in dotazione all'aspirapolvere.
- Se necessario, lavare il filtro con acqua tiepida e un detergente delicato. Fare asciugare il filtro all'ombra prima di rimontarlo.

Figure 10

▲ AVVERTENZA:

Non mettere in funzione se non provvisto di filtro.

▲ AVVERTENZA:

Non mettere in funzione l'unità con cavo o spina danneggiati, dopo un malfunzionamento dell'unità o se l'unità è stata fatta cadere o è stata danneggiata.

- È opportuno prendere nota del numero completo del modello e del nome del prodotto (che si trovano nella targhetta di identificazione del prodotto), la data di acquisto, il luogo di acquisto, il numero di serie e il periodo di garanzia indicati nella tavola sottostante.
- Allegare al presente manuale di istruzioni anche lo scontrino fiscale come pezza giustificativa dell'acquisto per futura consultazione.
- Per rientrare nelle condizioni di garanzia, il prodotto difettoso completo e corredato da scontrino fiscale originale deve essere consegnato presso il luogo di acquisto.


Manutenzione (Seguito)

– Per rientrare nelle condizioni di garanzia, il prodotto difettoso completo e corredato da scontrino fiscale originale deve essere consegnato presso il luogo di acquisto.

Prodotto Condizionatore mobile

Modello N.	_____
Data di acquisto	_____
Luogo di acquisto	_____
Serie N.	_____
Periodo di garanzia	_____

Cliente: Si prega di leggere e conservare il presente manuale per futura consultazione e conservare lo scontrino fiscale come prova d'acquisto.



Sul lato posteriore della guida del serbatoio di raccolta della condensa si trovano due molle.

1. Allentare la vite sul gancio della molla.
2. Togliere il gancio della molla ed estrarre poi il gancio opposto dal foro presente nella guida del serbatoio di raccolta della condensa.
3. Sostituire con una molla nuova in ordine inverso.
4. Ripetere questa procedura per l'altra molla.

Figura 11 - Procedura di sostituzione delle molle

CODICI DI AUTODIAGNOSTICA (Vedasi Tavola 1)

La luce dell'allarme si attiva se si verifica un funzionamento anomalo e sul pannello di comando appare un codice. Il motore del compressore e della ventola del condensatore cessano di funzionare. La ventola dell'evaporatore continuerà a funzionare per 3 minuti. Se l'errore viene rettificato entro 3 minuti, l'unità riprende a funzionare. Se l'errore perdura per oltre 3 minuti, anche la ventola dell'evaporatore si arresta. L'errore deve essere rettificato prima che l'unità possa riprendere a funzionare normalmente.

CODICI D'ALLARME DI AUTO-DIAGNOSTICA








Display allarmi	Problema	Causa	Misura correttiva
	Valore del sensore antigelo e del sensore di temperatura anomalo	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura interna dello scambiatore di calore troppo bassa • La connessione del sensore di temperatura TH3 è allentata o interrotta 	<ul style="list-style-type: none"> • Non utilizzare il condizionatore se la temperatura ambiente è inferiore a 18°C (64°F) • Contattare un addetto al servizio assistenza clienti qualificato
	Interruttore alta pressione del refrigerante	<ul style="list-style-type: none"> • Filtro dell'aria bloccato • Condotto di scarico bloccato / piegato • Temperatura ambiente troppo elevata 	<ul style="list-style-type: none"> • Pulire il filtro dell'aria • Assicurarsi che il condotto di scarico non sia bloccato / piegato • Non utilizzare il condizionatore se la temperatura ambiente supera i 45°C (113°F)
	Valore anomalo del sensore di temperatura	La connessione del sensore di temperatura TH1(uscita) è allentata o guasta	Contattare un addetto al servizio assistenza clienti qualificato
	Valore anomalo del sensore di temperatura	La connessione del sensore di temperatura TH2(entrata) è allentata o guasta	Contattare un addetto al servizio assistenza clienti qualificato
	Sovraccarico compressore	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura ambiente troppo elevata • Tensione di alimentazione instabile • Compressore difettoso 	<ul style="list-style-type: none"> • Non utilizzare il condizionatore se la temperatura ambiente supera i 45°C (113°F) • Contattare un addetto al servizio assistenza clienti qualificato • Sostituire il compressore
	Allarme livello condensa	serbatoio di raccolta della condensa è pieno	<ul style="list-style-type: none"> • Svuotare il serbatoio della condensa • Dopo aver installato il serbatoio della condensa, premere il tasto SPOT/COOL (Raffreddamento Spot) o ROOM/ COOL (Raffreddamento ambiente) per riprendere il funzionamento
	Allarme pompa di scarico	Pompa di scarico difettosa o allaccio improprio del tubo (piega o blocco inclusi)	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare allaccio e tubo. • Sostituire la pompa di scarico

Tavola1 Codici di allarme

STAR COOLER

Schema elettrico

SC25000

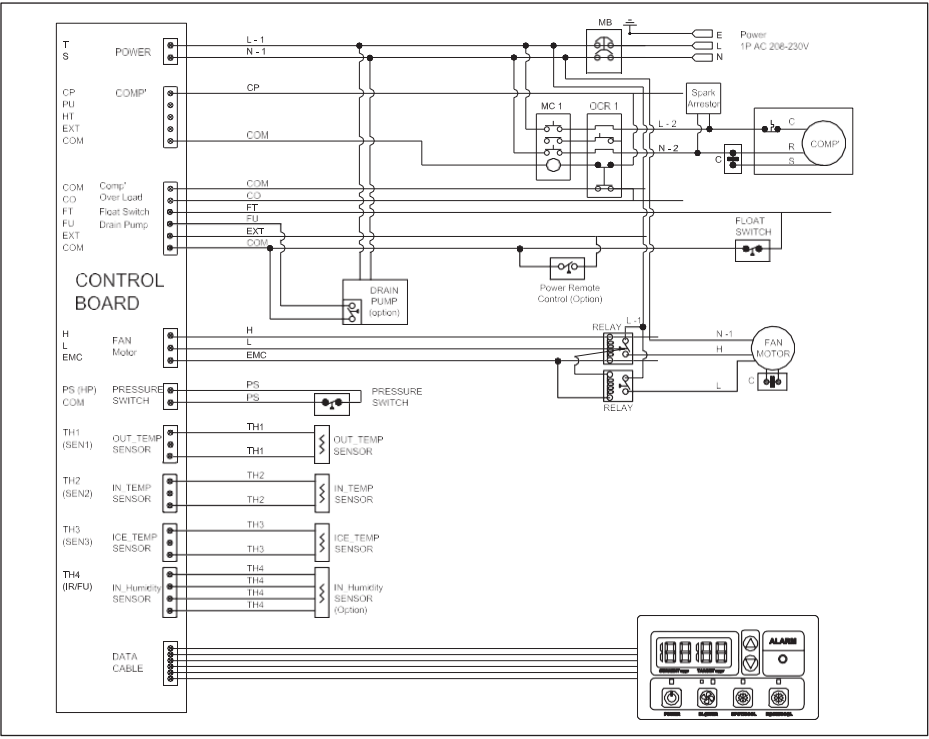


Figura 12 Schema elettrico (SC25000)

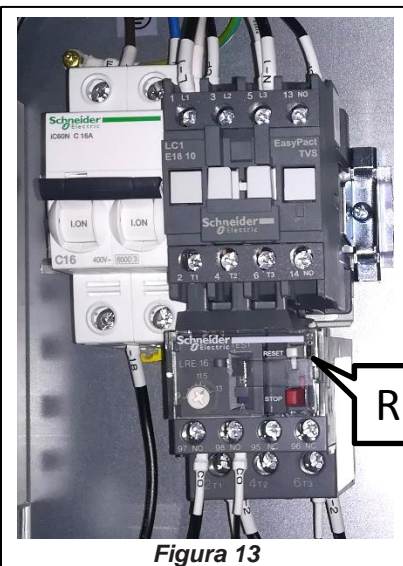


Figura 13



Tavola della ricerca guasti

Indizio	Causa/e possibili	Misura correttiva
Fuoruscita d'acqua	Alto livello d'acqua nel serbatoio di raccolta della condensa	<ol style="list-style-type: none"> 1.Rimuovere il blocco dal tubo di scarico 2.Rimuovere qualsiasi oggetto presente al disotto del pannello nero sotto il serbatoio della condensa
L'unità non funziona	<ol style="list-style-type: none"> 1.Controllare l'alimentazione elettrica per assicurarsi che la tensione arrivi all'unità 2.Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resetare l'interruttore e riavviare l'unità. Fig.13 2.Collegare il cavo di alimentazione
Nessun flusso di aria fredda proveniente dalla relativa uscita	<ol style="list-style-type: none"> 1.L'aria ambiente non può essere adeguatamente refrigerata se il filtro è sporco e non è pulito regolarmente 2.Il compressore non funzionerà se l'unità viene spenta e accesa rapidamente. 3.La temperatura dell'aria ambiente può essere troppo elevata 	<ol style="list-style-type: none"> 1.Pulire il filtro 1.Successivamente allo spegnimento attendere 2 minuti prima di riaccendere l'unità. 2.La temperatura del compressore può risultare più elevata quando la temperatura ambiente è troppo alta. Il compressore non funzionerà, salvo che la temperatura ambiente non rientri nel range operativo accettabile dell'unità
È possibile udire il flusso dell'acqua dopo che è stato spento il compressore	Nessuna causa	È normale udire il fluido refrigerante fluire dopo che l'unità è stata spenta
L'allarme visualizza "FT" quando l'acqua di condensa nel serbatoio non arriva alla metà Probabile rottura della molla	Probabile rottura della molla	Sostituire con una molla nuova (Vedasi Manutenzione pagina 8)

GARANZIA LIMITATA:

GARANZIA STAR PROGETTI LIMITATA A UN ANNO. I CONDIZIONATORI STAR COOLER NELLA FATTISPECIE I MODELLI INDICATI NEL PRESENTE MANUALE, SONO COPERTI DA GARANZIA VALEVOLE PER UN ANNO, A PARTIRE DALLA DATA DI ACQUISTO E IN CONDIZIONI DI NORMALE UTILIZZO, CONTRO DIFETTI DI FABBRICAZIONE O MATERIALE. A SUA DISCREZIONE, STAR PROGETTI RICONOScerà COME RIMEDIO ESCLUSIVO LA RIPARAZIONE O LA SOSTITUZIONE DI QUALSIASI PARTE PERVENUTA, CON COSTI DI SPEDIZIONE PREPAGATI, AL CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO E DESIGNATO DALLA STESSA, CHE VENGA ACCERTATA ESSERE DIFETTOSA PER FABBRICAZIONE O MATERIALE. PER LE PROCEDURE DI RICHIESTA GARANZIA LIMITATA, VEDASI LA SUCCESSIVA "DISPOSIZIONE TEMPESTIVA". LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA ACCORDA AGLI ACQUIRENTI SPECIFICI DIRITTI LEGALI CHE POSSONO VARIARE DA GIURISDIZIONE A GIURISDIZIONE.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ. NEI LIMITI AMMESSI DALLA LEGGE APPLICABILE, È ESPRESSAMENTE ESCLUSA LA RESPONSABILITÀ DI STAR PROGETTI PER DANNI CONSEGUENZIALI O INCIDENTALI. LA RESPONSABILITÀ DI STAR PROGETTI È IN OGNI CASO LIMITATA E NON ECCEDE IL PREZZO D'ACQUISTO PAGATO.

ESCLUSIONE DI GARANZIA. È STATO COMPIUTO UNO SFORZO NOTEVOLE PER FORNIRE INFORMAZIONI SUI PRODOTTI E ILLUSTRARLI ACCURATAMENTE NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE; TALI INFORMAZIONI E ILLUSTRAZIONI MIRANO TUTTAVIA ALLA SOLA IDENTIFICAZIONE E NON INDICANO O IMPLICANO UNA GARANZIA CHE I PRODOTTI SIANO COMMERCIALIZZABILI O IDONEI A UN PARTICOLARE SCOPO O CHE CORRISPONDANO NECESSARIAMENTE ALLE ILLUSTRAZIONI O ALLE DESCRIZIONI. AD ECCEZIONE DI QUANTO SOTTO DISPOSTO, STAR PROGETTI NON FORNISCE NE' AUTORIZZA ALCUN' ALTRA GARANZIA O CONDIZIONE, SIA SCRITTA CHE VERBALE, ESPRESSA O IMPLICITA, DIVERSA DA QUELLA INDICATA NELLA SUDETTA "GARANZIA LIMITATA".

Consigli e raccomandazioni tecniche, Rinuncia. In deroga a qualsiasi prassi o transazione o consuetudine commerciale passata, le vendite non contemplano la fornitura di consigli tecnici o assistenza o progettazione di sistemi. STAR PROGETTI non si assume nessun obbligo o responsabilità per qualsiasi raccomandazione, opinione o consiglio attinente alla scelta, l'installazione o l'uso dei prodotti.

Idoneità del prodotto. Molte giurisdizioni hanno codici e normative che regolano le vendite, la costruzione, l'installazione e/o l'uso di prodotti per certi scopi, che possono variare da quelli nelle aree circostanti. Si sono compiuti molti sforzi per assicurare che i prodotti STAR PROGETTI siano conformi a tali codici, STAR PROGETTI non può garantire la conformità e non può essere responsabile per come viene installato o utilizzato il prodotto. Prima di acquistare e usare un prodotto, passare al vaglio le applicazioni del prodotto, tutti i codici, i regolamenti nazionali e locali applicabili e assicurarsi che il prodotto, l'installazione e l'uso siano ad essi conformi.

Alcuni aspetti delle rinunce non sono applicabili ai prodotti al consumo; ad es., (a) alcune giurisdizioni non ammettono l'esclusione o la limitazione dei danni accidentali o consequenziali, pertanto la suddetta limitazione o esclusione può non trovare in tal caso applicazione; (b) inoltre, alcune giurisdizioni non ammettono la limitazione sulla durata della garanzia implicita, di conseguenza la suddetta limitazione può non trovare in tal caso applicazione; e (c) per legge, durante il periodo di questa Garanzia Limitata, qualsiasi garanzia implicita di commerciabilità o idoneità a un particolare scopo applicabile ai prodotti al consumo acquistati dai consumatori, può non essere esclusa o in caso contrario negata.

Disposizione tempestiva. Sarà compiuto uno sforzo sincero per apportare sollecite rettifiche o altre modifiche relative a qualsiasi prodotto che risulti difettoso durante il periodo di garanzia limitata. Per qualsiasi prodotto ritenuto difettoso durante la Garanzia Limitata, si prega innanzitutto di scrivere o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Il rivenditore fornirà istruzioni aggiuntive. Qualora non fosse raggiunta una soluzione soddisfacente, scrivere a STAR PROGETTI all'indirizzo sotto indicato citando il nome del rivenditore, l'indirizzo, la data e il numero della fattura del rivenditore e descrivendo la natura del difetto. Titolo e rischio di perdita passano al compratore nel momento in cui avviene la consegna a un comune corriere. Qualora il prodotto venisse danneggiato durante il trasporto a vostra destinazione, la domanda di risarcimento deve essere avanzata al corriere.



STAR PROGETTI

TECNOLOGIE APPLICATE

STAR PROGETTI Tecnologie Applicate SpA

Via Cassino D'Alberi 17 - 20067 TRIBIANO (MI) - ITALY

Tel +39/02/90639261 Fax +39/02/90639259

www.starprogetti.com - info@starprogetti.com